

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE IN JAVNO UPRAVO
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NOTRANJE ZADEVE

Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

T: 01 428 58 70
F: 01 428 58 71
E: gp.mnz@gov.si
www.mnz.gov.si

Številka: 061-211/2013/5 (4-04)

Datum: 8. 11. 2013

Z A P I S N I K

o inšpeksijskem nadzoru, sestavljenem dne 8. 11. 2013, v prostorih **KOPTEX, d.o.o.** (v nadaljevanju: zavezanc), **Vodovodna pot 11, 5000 Nova Gorica**, matična številka **5353807000**, ki sem ga opravil inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve, Vojko Kos, inšpektor višji svetnik na podlagi 36. in 38. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08, v nadaljevanju ZEPI), ter 5. poglavja Zakona o inšpeksijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07; ZIN-UPB1, v nadaljevanju: ZIN).

Začetek inšpeksijskega nadzora je bil dne 8. 11. 2013, ob 9 35 uri, na lokaciji **Vodovodna pot 11, 5000 Nova Gorica**.

UVODNI DEL INŠPEKCIJSKEGA NADZORA

Navzoči:

- Vojko Kos, inšpektor višji svetnik, v Inšpektoratu RS za notranje zadeve (v nadaljevanju: inšpektor).


Navzoči predstavniki zavezanca:

- EMŠO: _____ stanujoč _____ Gonca, ki je svojo istovetnost dokazal z veljavnim vozniškim dovoljenjem, številka _____ atum izdaje dne _____.
- direktor, EMŠO: _____ stanujoč E _____ če, ki je svojo istovetnost dokazal z veljavno osebno izkaznico številka (_____) datum izdaje dne (_____) d Upravne enote Nova Gorica. Sodeloval je le na zaključku inšpeksijskega nadzora.

Pooblastilo za opravljanje nalog inšpeksijskega nadzora sem inšpektor prisotnim izkazal s službeno izkaznico in značko številka 1747. Predstavil sem jim zakonske podlage za izvedbo inšpeksijskega nadzora. Splošne podlage po 19. in 29. členu ZIN in posebne po 36 in 38. členu ZEPI ter pristojnosti pooblaščene uradne osebe za postopek o prekršku po 49. členu Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZP-1-UPB8).

Inšpektor sem predstavil pravice in obveznosti zavezanca v postopku inšpeksijskega nadzora po 20., 21., 22. in 23. členu ZIN in podajo ustne izjave o prekršku v skladu s 55. členom ZP-1-UPB8.

Inšpektor sem prisotne seznanil, da je to inšpeksijski nadzor, ki se izvaja na podlagi 36. člena ZEPI.



Inšpektor sem prisotnim predstavil namen inšpekcijskega nadzora, to je ugotoviti ali je zavezanc odpravil ugotovljene pomanjkljivosti po inšpekcijskem nadzoru (zapisnik št. 061-211/2013/1 (4-04) z dne 22. 5. 2013) in zavezanca seznaniti z rezultati analize ognjemetnega izdelka (CANDELA ROMANA 20 GETTI MINI), ki jo je izdelal akreditiran laboratorij INSEMEX PETROSANI v okviru projekta "PROSAFE JOINT ACTION 2011- FIREWORKS".

Inšpektor sem prisotne seznanil, da bo inšpekcijski nadzor predvidoma končan do 11.00 ure in da bo sklenjen z izdelanim zapisnikom, ki bo odgovorni osebi vročen takoj na kraju samem.

Inšpektor sem ugotovil, da so vzpostavljeni pogoji za izvedbo inšpekcijskega nadzora.

I. UGOTOVITVE:

I.1. Inšpektor sem predstavnika zavezanca seznanil z rezultati analize ognjemetnega izdelka, ki jo je izdelal akreditiran laboratorij INSEMEX PETROSANI, to je:

Št vzorca	IME VZORCA	PRODAJALEC	POMANJKLJIVOSTI					OPOMBE
			6.4.1.	7.2.2.	7.2.7.	7.2.11.	Označevanje	
15.	CANDELA ROMANA GETTI MINI	KOPTEX, d.o.o 20	/	/	/	/	5.3.	


Legenda:

- 5.3. – Velikost črk najmanj 2.8 mm - kategorija, vrsta ognjemeta, varnostne informacije.
Najmanj 2.1 mm – za druge informacije (manjša neskladnost po točki 3.24 standarda SIST EN 15947-3 : 2010).

Inšpektor sem zavezancu izročil kopije celotne analize, ki jo je izdelal zgoraj navedeni laboratorij za navedeni vzorec, to je:

- Poročilo št. 080/01 Junij 2013 - za CANDELA ROMANA 20 GETTI MINI.

Pooblaščena oseba zavezanca, Boštjan Šinigoj, direktor, potrjujem prevzem poročila št. 080/01 Junij 2013 - za CANDELA ROMANA 20 GETTI MINI.

Podpis: 


Inšpektor sem ugotovil, da ima zavezanc na zalogi še 365 kosov navedenega ognjemetnega izdelka.

Ugotovljene pomanjkljivosti glede označevanja navedenega izdelka je zavezanc že odpravil. Sedaj je predpisana velikost črk informacij in dodatnih informacij na izdelku skladna s predpisanim standardom SIST EN 15947-3 : 2010 – točka 4.8. (Oznaka vrste ognjemetnega izdelka, katergorija izdelka, varnostno obvestilo in dodatni podatki - 2,8 mm oz. večja od 2,8 mm. Drugi podatki pa najmanj 2,1 mm).

Rimska sveča CANDELA ROMANA 20 GETTI MINI je označena tudi s podatkom o številu strelov, to je "20 strelna rimska sveča". Navedeno je skladno z določili točke 4.2. standarda SIST EN 15947-3 : 2010.



Slika spremembe označevanja (stara in nova nalepka):

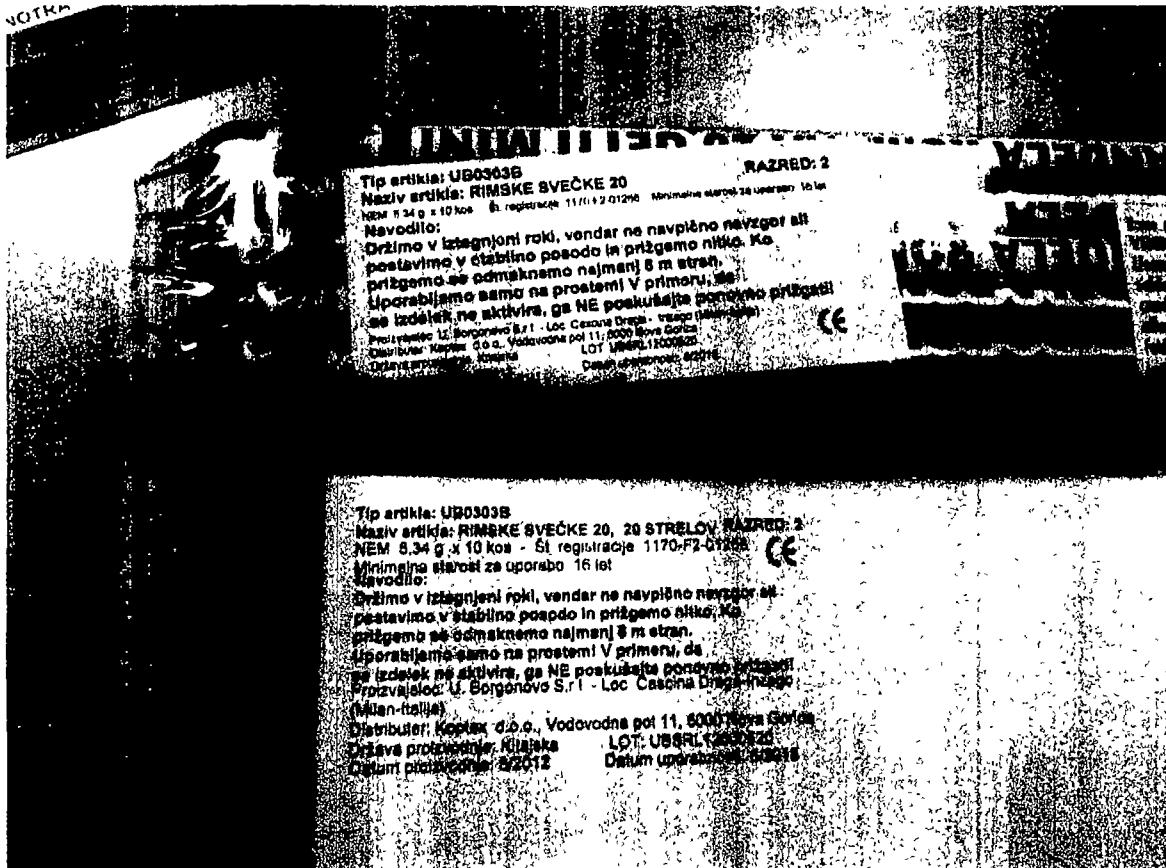

I.2 Inšpektor in predstavnik zavezanca sva ponovno pregledala zapisnik o inšpekcijskem nadzoru št. 061-211/2013/1 (4-04) z dne 22. 5. 2013 in ugotovila, da je bilo na njegovi podlagi treba izvesti naslednje naloge:

- V prodajalni je treba razširiti prehod za zaposlene (v skladu z določili 2. odstavka 51. člena Uredbe o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki (Ur. list RS, št. 124/08 in št. 70/12)), ki v času inšpekcijskega nadzora ni bil v skladu s predpisanimi normativi, saj je bil širine 39 cm (biti mora najmanj 75 cm)
- Opozorilo v prodajalni zavezanca, to je, da nepravilna uporaba pirotehničnih izdelkov lahko povzroči smrt, telesne poškodbe ali materialno škodo - Črke in številke na besedilih je treba glede njihove velikosti uskladiti z določili 2. odstavka 52. člena Uredbe o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki (biti morajo najmanj 6 cm). Črke so bile v času nadzora velikosti 2 do 3 cm.
- Na prodajnem mestu je treba namestiti 2 gasilnika predписанega standarda (gasilnik 27A-144B) – skladno z določili 1. odstavka 51. člena Uredbe o posebnih zahtevah za objekte, v katerih so eksplozivi ali pirotehnični izdelki. Na prodajnem mestu sta bila v času inšpekcijskega nadzora 2 gasilnika (tip gasilnikov 43A - 233B – prah).

Inšpektor sem danes 8. 11. 2013 ugotovil, da je zavezanc vse zgoraj navedene pomanjkljivosti odpravil.

II. INŠPEKCIJSKI UKREPI (38 ZEPI, 32., 33. člen ZIN):

V postopku inšpeksijskega nadzora je bilo ugotovljeno, da je zavezanc odpravil vse ugotovljene pomanjkljivosti (zapisnik št. 061-211/2013/1 (4-04) z dne 22. 5. 2013), zato sem inšpektor na podlagi 28. člena ZIN inšpeksijski postopek ustavil.

III. NAVZOČI SO BILI OPOZORJENI NA PRAVICO PREBRATI ZAPISNIK ALI POSLUŠATI BRANJE ZAPISNIKA IN SO GA:

Inšpektor sem navzoč pooblaščeno osebo zavezanca seznanil, da se zapisnik preden se sklene prebere, če želi, pa si ga lahko prebere sama in da ima pravico zapisnik tudi pregledati in dati svoje pripombe.

Pooblaščena oseba zavezanca je zapisnik prebrala.

Inšpektor sem pooblaščeno osebo zavezanca pozval, da naj se izjavi, ali je z vsebino zapisnika seznanjena in ali se z njim strinja oziroma ali ima kakšne pripombe.

Pooblaščena oseba zavezanca je z vsebino zapisnika seznanjena, z vsebino zapisnika se v celoti in popolnoma strinja in na vsebino zapisnika nima pripomb.

Pooblaščena oseba zavezanca Boštjan Šinigoj, direktor:
"Zapisnik sem prebral na njegovo vsebino nimam pripomb."

Podpis: 


Inšpeksijski nadzor je bil končan dne 8. 11. 2013, ob 10. 30 uri.

Zapisnik je napisan v dveh izvodih, od katerih prejme en izvod zavezanc, enega pa Inšpektorat RS za notranje zadeve.

Zapisnik je pooblaščeni osebi zavezanca vročen takoj na kraju samem.

ZA ZAVEZANCA:

Boštjan Šinigoj
DIREKTOR



IZVAJALEC NADZORA:

Vojko Kos
INŠPEKTOR VIŠJI SVETNIK

